

MUNICIPIS

Ajuntament de Rafelbunyol

2024/12928 *Anunci de l'Ajuntament de Rafelbunyol sobre l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora d'abocaments al sistema de sanejament públic.*

ANUNCI

Elevat a definitiu l'acord adoptat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de data 17 de juliol de 2024, per no presentar-se reclamacions durant el període d'exposició al públic, relatiu a l'aprovació de l'ordenança reguladora dels abocaments al sistema de sanejament públic.

En compliment del que estableix l'article 70.2 de la Llei 71/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local es publica el text íntegre de l'ordenança que queda redactada de la següent manera:

VEURE ANNEX

Rafelbunyol, a 17 de setembre de 2024. —L'alcalde, Francisco Alberto López López.





Ajuntament de
Rafelbunyol

**PROJECTE D'ORDENANÇA MUNICIPAL
D'ABOCAMENTS AL SISTEMA DE SANEJAMENT
PÚBLIC**

Juliol de 2024





ÍNDEX

Preàmbul.....	3
TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.....	4
TÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES I ÚS DE LA XARXA DE SANEJAMENT.	7
Capítol 1. Ús de la xarxa.....	7
Capítol 2. Escomeses.....	7
Capítol 3. Permís de connexió.....	9
Capítol 4. Obres, afeccions i reparacions.....	11
Capítol 5. Elements de control.....	13
TÍTOL III. ABOCAMENTS A LA XARXA DE SANEJAMENT.....	18
Capítol 6. Permís d'abocament.....	18
Capítol 7. Prohibicions i limitacions dels abocaments.....	24
TÍTOL IV. CONTROL I INSPECCIÓ D'ABOCAMENTS.....	28
Capítol 8. Control i inspecció d'abocaments.....	28
TÍTOL V. INFRACCIONS I SANCIONS.....	33
Capítol 9. Infraccions.....	33
Capítol 10. Sancions.....	36
Capítol 11. Mesures enfront d'incompliments.....	38
TÍTOL VI. RECURSOS.....	39
DISPOSICIONS.....	39





PREÀMBUL

El dret a gaudir d'un medi ambient adequat ve establert en l'article 45 de la Constitució. Este dret no sols garantix el gaudi d'un entorn saludable, sinó que també imposa el deure de conservar-lo i utilitzar racionalment els recursos naturals, amb l'objectiu de protegir i millorar la qualitat de vida.

Encara que esta responsabilitat recau en tots els ciutadans, els poders públics mereixen una menció especial pel seu paper primordial com a garants del compliment d'este deure, mitjançant els mecanismes establerts en el nostre ordenament jurídic.

En este sentit, els ens locals exercixen un paper clau en la gestió de l'aigua, fonamental per a previndre la seua contaminació. Actuen directament en els punts d'origen de la contaminació, coordinant-se estretament amb altres Administracions Públiques per a aconseguir una gestió eficient i eficaç.

En el nostre ordenament, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, assigna a les entitats locals la responsabilitat del servei de proveïment i depuració d'aigües, així com del tractament d'aigües residuals, conforme a la legislació estatal i autonòmica corresponent.

A la Comunitat Valenciana, la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals, garantix l'adequada coordinació entre les diferents administracions en matèria d'evacuació, tractament, depuració i reutilització d'aigües residuals. Esta llei reserva a les entitats locals la regulació en matèria de sanejament, permetent als municipis, dins dels límits d'esta llei i de la normativa estatal, regular la gestió i control d'aigües residuals i abocaments, incloent-hi l'adopció de mesures correctores o de sancions en cas d'incompliments.

Amb la recent modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic (Reial decret 665/2023, de 18 de juliol), s'han endurit les obligacions dels Ajuntaments, havent de realitzar-se un control més exhaustiu dels abocaments que es realitzen al domini públic hidràulic a través dels sistemes d'alleujament. Per això mateix cal reforçar el control en origen dels abocaments contaminants, i per a això és necessari l'aprovació d'una ordenança sòlida que controle els abocaments a les xarxes de sanejament.





Ajuntament de
Rafelbunyol

TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1. Objecte.

L'objecte d'esta ordenança és:

- a) Establir les normes d'utilització de la xarxa municipal de sanejament.
- b) Regular els abocaments de les aigües residuals.

Article 2. Finalitat.

La seua finalitat última és:

- a) Aconseguir els objectius de qualitat de l'efluent, per a poder garantir el dret a la protecció de la salut de les persones, així com vetlar per la protecció i conservació del medi ambient i dels seus recursos.
- b) Protegir els processos de tractament de les aigües, així com tots els elements i instal·lacions que formen part del sistema de sanejament i depuració mitjançant la regulació de les condicions dels abocaments que s'efectuen en estes i de la seua utilització, determinant les prescripcions a les quals han de sotmetre's els usuaris.
- c) Regular les relacions entre l'Ajuntament i els interessats en matèria de sanejament.
- d) Garantir el seu compliment establint un règim sancionador en matèria de sanejament, aigües residuals i abocaments.

Article 3. Àmbit d'aplicació.

La present ordenança serà aplicable en tot el terme municipal de Rafelbunyol

Queden sotmesos als preceptes de la present ordenança, tots els abocaments d'aigües pluvials i residuals que s'efectuen en les xarxes de sanejament i els col·lectors públics, del terme municipal de Rafelbunyol, des d'edificis, indústries, explotacions o qualsevol classe d'activitat.

Igualment se sotmetran a la present ordenança, tots els usuaris de les xarxes de sanejament, o qualsevol persona, física o jurídica, que es connecte a esta, amb independència que efectue abocaments o no.

Article 4. Planificació urbanística.

En l'elaboració de plans que desenvolupen el Pla General d'Ordenació Urbana, serà preceptiva la inclusió d'un apartat que aborde l'estudi del sanejament de la zona,





Ajuntament de
Rafelbunyol

per a l'evacuació d'aigües residuals i pluvials, i, en les zones on se situen activitats industrials, un estudi tècnic adicional sobre la previsible contaminació per abocaments.

Article 5. Definicions.

A l'efecte de la present ordenança s'adopten les següents definicions:

- a) **Escomesa:** és la instal·lació de sanejament, de propietat particular, que unix i servix de connexió des de la xarxa interior d'un edifici o instal·lació a la xarxa pública de sanejament.
- b) **Aigües pluvials:** les produïdes simultàniament o immediatament a continuació de qualsevol forma de precipitació natural i com a resultat d'esta.
- c) **Aigües residuals urbanes:** conjunt d'aigües residuals compostes per:
 1. **Aigües domèstiques:** aquelles generades en vivendes particulars, pel metabolisme humà i les activitats purament domèstiques.
 2. **Aigües assimilables a domèstiques:** aquelles que, fins i tot procedint d'un ús o activitat diferent del domèstic, per les seues característiques i naturalesa, són assimilables a les aigües domèstiques.
- d) **Aigües residuals industrials:** totes aquelles diferents de les aigües residuals urbanes.
- e) **Arqueta de control, inspecció o registre:** arqueta situada sobre el tub de l'escomesa particular, que permet la inspecció i el control dels abocaments des de l'exterior. Per al cas d'abocaments industrials esta arqueta disposarà de l'espai, condicions i facilitats per a instal·lar els equips de mesurament i instruments de caracterització de la qualitat que es requerisquen.
- f) **Mostres compostes per temps o per cabal:** són les obtingudes d'un mateix punt en diverses fraccions a diferents temps o en funció del volum circulant.
- g) **Mostres simples o puntuals:** són les obtingudes mitjançant una presa única d'un volum d'aigua suficient per a la seua anàlisi.
- h) **Planta de pretractament:** conjunt d'estructures, mecanismes, i instal·lacions privades destinades al tractament de les aigües residuals d'una o diverses activitats industrials o comercials, per a la seua adequació a les exigències





Ajuntament de
Rafelbunyol

d'esta ordenança, possibilitant la seua admissió en la xarxa de general de sanejament o estació depuradora.

- i) **Pou de registre:** element vertical que permet l'accés a l'interior del clavegueram per a la seua inspecció i manteniment.
- j) **Xarxa de sanejament particular:** conjunt de conductes i instal·lacions, que servixen per a la recollida i evacuació de les aigües residuals i/o pluvials procedents d'una o diverses activitats o domicilis fins a la xarxa de sanejament públic. Podran al seu torn classificar-se en:
 - 1. **Xarxes Individuals:** es requerixen xarxes individuals en activitats industrials i mercantils, així com locals de nova construcció siga com siga la naturalesa de l'efluent.
 - 2. **Xarxes col·lectives:** es permeten xarxes col·lectives a edificacions en altura de vivendes. Es permeten en edificis en altura adscrits exclusivament a activitats generadores d'aigües residuals domèstiques.
- k) **Xarxa de sanejament públic: conjunt de clavegueres, col·lectors i elements auxiliars,** de titularitat pública, que arrepleguen les aigües residuals i/o pluvials en tot o en part d'un terme municipal, per a la seua conducció i abocament als col·lectors generals, a planta depuradora o al mitjà receptor.
- l) **Xarxa de sanejament separativa:** conjunt de conductes i instal·lacions que servixen per a la canalització i evacuació per separat de les aigües pluvials de la resta d'aigües residuals.
- m) **Xarxa de sanejament unitària:** conjunt de conductes i instal·lacions que servixen per a la recollida i evacuació conjunta d'aigües pluvials i residuals.
- n) **Sistema de sanejament:** conjunt d'infraestructures i instal·lacions que permeten la recollida i abocament de les aigües residuals, integrat principalment per les xarxes de sanejament, l'estació depuradora d'aigües residuals i les infraestructures d'evacuació de l'abocament al mitjà receptor.
- o) **Usuari:** tota persona natural o jurídica titular de la instal·lació que descarregue o provoque abocaments d'aigua residual al sistema públic de sanejament.
- p) **Abocament:** l'acció i l'efecte d'introduir matèries o formes d'energia, o induir condicions en l'aigua que circula pel clavegueram o col·lector que, de mode directe o indirecte, implique una alteració perjudicial de la seua qualitat en relació amb els usos posteriors, inclosa tota matèria residual sòlida, líquida, gasosa o en forma d'energia escampada o vessada d'origen antròpic o resultant de les seues activitats.





Ajuntament de
Rafelbunyol

TÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES I ÚS DE LA XARXA DE SANEJAMENT.

Capítol 1. Ús de la xarxa.

Article 6. Construcció de la xarxa de sanejament.

En la via pública, la construcció de la xarxa de sanejament haurà de realitzar-se amb anterioritat a les edificacions, o en defecte d'això, simultàniament a les obres d'urbanització generals i definitives.

Article 7. Xarxa separativa.

1. Les xarxes particulars de sanejament dels edificis i locals de nova construcció, seran sempre separatives. Totes dues xarxes mantindran sempre la seua condició separativa, i les connexions al sanejament públic tindran lloc de manera separada, sempre que siga possible.
2. Els servicis tècnics municipals o entitat en qui deleguen, podran realitzar quantes inspeccions o actuacions siguen necessàries, per a comprovar que es complixen els requisits del punt anterior.
3. En els edificis i locals ja existents, es podrà requerir perquè executen la xarxa separativa, en cas que fora necessari, per raons ambientals, de qualitat i salut. En cas de ser impossible la seua execució per raons tècniques, haurà de quedar prou justificat per part del titular de la xarxa.

Capítol 2. Escomeses.

Article 8. Obligació de connexió.

1. En sòl urbà, tots aquells edificis existents o futurs, hauran d'escometre obligatòriament a la xarxa pública de sanejament, sent els tècnics municipals, empresa o entitat en qui delegue l'Ajuntament, els qui determinen on connectar en funció de les característiques de la xarxa.
2. Els edificis de nova construcció hauran d'escometre directament al pou de la xarxa pública de sanejament quan es troben a una distància no superior a 100 metres de l'edifici.
3. El propietari de la xarxa privada que es connecte, serà el responsable que es duga a terme la citada connexió.





Ajuntament de
Rafelbunyol

4. Quan no existisca xarxa general de sanejament enfront d'un local o edifici, o esta siga insuficient, els servicis tècnics determinaran la manera d'evacuar i/o tractar les aigües generades en el seu interior.

5. En aquelles instal·lacions situades en sòl no urbanitzable, que no puguen connectar-se a la xarxa general de sanejament, podrà arbitrar-se solucions especials que, com a mínim, hauran d'incloure la disposició d'un sistema de depuració per oxidació total que assegure l'adequada depuració de les seues aigües residuals.

Article 9. Característiques de les escomeses.

1. Les escomeses es connectaran per gravetat a la xarxa de sanejament pública corresponent. En el cas que el nivell del desguàs particular no permeta la connexió per gravetat, el propietari queda obligat a realitzar l'elevació de les aigües pertinent a la seua costa fins a aconseguir la cota de connexió.

2. La construcció, manteniment, neteja i reparació de les escomeses, es realitzarà pel seu propietari i a càrrec seu.

3. Els propietaris hauran d'instal·lar sistemes antiretorn adequats per a previndre possibles penetracions d'aigües d'evacuació en els edificis, a través de les escomeses particulars, no podent exigir-se en cap cas, responsabilitat a l'Ajuntament per estes penetracions.

4. La connexió a la xarxa general es realitzarà de forma obligatòria a pou de registre i el pendent mínim serà d'un 2%, excepte casos degudament justificats en els quals podrà reduir-se fins a un mínim d'un 1%, prèvia autorització expressa de l'Ajuntament.

5. L'eix de l'escomesa en la seua connexió amb el pou de registre formarà un angle amb l'eix del clavegueram igual o inferior a 90° si la cota de làmina d'aigua de l'escomesa està per davall de la clau del col·lector, podent ser l'angle superior a 90° en cas contrari.

Article 10. Connexió domiciliària.

1. La connexió domiciliària discorrerà des de les arquetes de control instal·lades a l'interior de les edificacions, fins al pou de la xarxa de sanejament més pròxim.

Si el pou de la xarxa general de sanejament existent en la via pública estiguera a una distància excessiva de l'emplaçament considerat òptim per a la instal·lació de la connexió domiciliària, haurà de construir-se un nou pou de registre, els costos del qual seran atribuïbles als propietaris de l'edifici o activitat.

2. Les instal·lacions que compreguen el sistema de sanejament de tot un edifici, hauran de situar-se a l'interior d'este, formaran part de la seua xarxa interior i disposaran, almenys, d'una arqueta d'eixida d'aigües residuals enregistrables. El manteniment de estes instal·lacions serà per compte dels propietaris dels edificis.





Ajuntament de
Rafelbunyol

3. En aquells casos en els quals, donades les circumstàncies pròpies de l'edifici, o per a facilitar el seu control, es considere per la propietat, que l'arqueta de registre indicada pot instal·lar-se en espais considerats com a vies públiques, serà preceptiu un informe favorable dels serveis tècnics municipals i l'autorització expressa de l'Ajuntament, per a incorporar esta autorització a l'expedient de la llicència d'obres de l'edifici o al permís d'abocament, si és el cas.

4. Queda expressament prohibit el desguàs de diversos edificis de propietat horitzontal a través d'una sola connexió de desguàs a la xarxa general de sanejament.

5. En el supòsit de promocions de vivendes, a través de programes d'actuacions integrals, si tècnicament fora necessari, es disposarà de sanejament en vials i espais d'ús públic paral·lel davant les edificacions amb connexions a pou, i d'estos a la xarxa general de sanejament; no s'admetrà cap tipus de servitud a l'interior de les edificacions, i en cap cas, que s'estiguen abocant aigües residuals de caràcter industrial.

Article 11. Protecció de l'escomesa.

1. Per a protegir els edificis de gasos o animals que puguen circular a través de l'escomesa, el propietari al seu càrrec, adoptarà les següents mesures, sense perjudi d'altres especificacions que s'indiquen en la concessió del permís de connexió o llicència d'obra:

- a) S'instal·larà un sífó general o comporta mòbil per a cada edifici amb connexió independent i sistema enregistrable.
- b) Es disposarà de canonades de ventilació en els sistemes de sanejament.

Capítol 3. Permís de connexió.

Article 12. Permís de connexió.

1. Per a executar les obres necessàries per a la construcció d'escomeses particulars que unisquen la xarxa municipal de sanejament, amb les xarxes interiors dels edificis, serà necessari disposar d'un permís de connexió atorgat per l'Ajuntament.

2. El permís de connexió tindrà per objecte aprovar el traçat proposat pel titular de la instal·lació, així com les seues característiques i terminis d'execució.

3. El permís de connexió s'atorgarà de conformitat amb la normativa vigent urbanística de cada moment, sense perjudi de qualsevol legislació complementària o que la substituïska.

4. El permís de connexió és independent del permís d'abocament.





Article 13. Relació amb la llicència urbanística.

1. La concessió de la llicència municipal d'obres d'urbanització o edificació, podrà comportar implícitament el permís de connexió a la xarxa municipal de sanejament existent, sempre que vinga completament definit en la documentació tècnica necessària per a l'obtenció de la llicència urbanística corresponent.
2. Per a l'obtenció del permís de connexió associat a una llicència urbanística d'edificació, el sol·licitant de la llicència presentarà, a més de la documentació exigida per a la llicència, els plans de planta i seccions representatius a escala E 1:100 o E 1:120 de la connexió, arqueta de registre i connexió amb el pou de la xarxa municipal de sanejament, amb detall exprés dels sifons generals i la ventilació aèria, així com els terminis d'execució.
3. L'Ajuntament podrà requerir qualsevol altra informació complementària que estime necessària per a poder avaluar la sol·licitud del permís.

Article 14. Edificacions i instal·lacions existents.

1. Aquelles edificacions, instal·lacions, indústries o explotacions que ja estiguen connectades a la xarxa de clavegueram a l'entrada en vigor d'esta ordenança, es considerarà que tenen concedit el permís de connexió, excepte en els següents suposats:
 - a) Quan en la tasca inspectora es localitzen defectes en la instal·lació de la connexió existent que motiven la seua modificació; en este cas s'haurà de tramitar un nou permís de connexió adaptat als condicionants de la present ordenança.
 - b) En les activitats ja connectades a la xarxa i que efectuen canvis en el seu procés que suposen una alteració en el cabal de les seues aigües residuals de les quals es deduïska limitacions en la connexió actual existent i la seua necessària modificació; en este cas també hauran de tramitar un nou permís de connexió.





Capítol 4. Obres, afeccions i reparacions.

Article 15. Autorització municipal.

1. Quan s'hagen d'executar obres en via pública que afecten la xarxa pública de sanejament i que exigisquen modificacions, desviaments o reparacions d'alguns dels seus elements, serà preceptiva autorització municipal prèvia.

2. El sol·licitant aportarà:

- a) Memòria detallada de l'obra a efectuar i descripció de les afeccions a la xarxa de sanejament municipal.
- b) Plans de planta, seccions, perfils longitudinals, i detalls significatius de l'obra a executar.
- c) Pla d'obra i pla de manteniment.
- d) Pressupost.
- e) Aquells altres documents que, per les característiques de les obres, els servicis tècnics municipals consideren oportuns.

Tota la documentació haurà d'anar subscripta per tècnic competent

3. Rebuda la documentació en les dependències municipals, s'emetrà informe sobre la idoneïtat de les obres sol·licitades i el compliment amb la legislació vigent. Si es detectaren deficiències tècniques o falta de documentació es comunicarà immediatament a l'interessat per a la seua esmena i/o aportació de la documentació tècnica complementària per a poder emetre informe. Emesos els informes tècnics i administratius favorables, s'atorgarà, si és el cas, la corresponent autorització que faculte per a l'execució d'obres. La denegació d'autorització serà sempre motivada.

4. L'interessat haurà de notificar a l'Ajuntament de totes aquelles modificacions que es realitzen durant l'execució de l'obra.

5. En cap cas es permetrà l'execució d'obres que afecten la xarxa de sanejament sense disposar de la preceptiva autorització.

Article 16. Obres promogudes per l'Ajuntament.

1. En el cas que es tracte d'obres promogudes per l'Ajuntament que afecten la xarxa de sanejament, no serà necessària autorització prèvia, bastarà amb l'informe favorable del servici competent en matèria de sanejament, emés després de supervisar el projecte corresponent.

2. La supervisió del projecte serà sempre prèvia a l'inici de les obres.

3. Els tècnics del servici municipal responsable de les obres vetllaran per la seua correcta execució, d'acord amb el que estableix el projecte, i amb les possibles





correccions introduïdes en l'informe de supervisió.

4. Si durant l'execució de les obres sorgiren circumstàncies o necessitats que aconsellaren la introducció de modificacions que afecten la xarxa de sanejament, serà necessari un informe previ del servici competent en matèria de sanejament.

Article 17. Control i inspecció de les obres.

1. Durant l'execució de les obres, els servicis tècnics municipal controlaran, d'ofici, la subjecció d'estes a la normativa aplicable i, si és el cas, en les condicions particulars que puguen haver-se inclòs en l'autorització concedida.

2. El titular o responsable de les obres, facilitarà als inspectors l'accés a les diferents zones de treball a fi que puguen procedir a la realització de la seua comesa, i haurà de facilitar les dades i la informació que estos li sol·liciten, relacionats amb la inspecció.

Per part seua, els inspectors hauran d'acreditar la seua identitat mitjançant la documentació expedida per l'Ajuntament.

3. Si es detecten infraccions de la normativa o una execució incorrecta de l'obra que puga afectar el desenvolupament normal de la xarxa de sanejament, els servicis tècnics estendran acta d'infracció on assenyalaran les deficiències detectades.

4. Examinada l'acta esmentada, l'Ajuntament podrà ordenar la paralització preventiva de les obres i obertura de l'expedient sancionador corresponent.

5. Si es desprèn, de la instrucció del procediment sancionador, que efectivament s'ha produït la infracció, s'atorgarà un termini al seu responsable perquè repose a la seua costa, la xarxa de sanejament a la situació anterior a les obres, elimine tots els afegits i modificacions introduïdes i assegure un perfecte desguàs de les aigües residuals i pluvials de què es tracte. En cas que no realitzen les obres citades en el termini concedit es procedirà a la seua execució subsidiària a càrrec de l'infractor.

Article 18. Reposició a la situació originària.

1. Queda terminantment prohibit deixar restes d'obra, fem o altres materials a l'interior de la xarxa de sanejament, en este cas, l'empresa que execute les obres de reposició o modificació de la xarxa de sanejament, deurà procedir a la seua retirada immediata.

2. Quan es provoquen afeccions a la xarxa de sanejament, acumulacions, filtracions, inundacions, bloqueig, interrupció i/o connexions deficients o que afecten la lliure circulació de l'efluent, o riscos higiènic-sanitaris, l'Ajuntament podrà, per iniciativa pròpia i de manera immediata, realitzar les actuacions necessàries per a reposar la xarxa a la situació originària, obrint simultàniament expedient sancionador i repercutint els costos al responsable de les deficiències per al seu abonament.





Capítol 5. Elements de control.

Article 19. Arquetes de control d'aigües residuals de naturalesa industrial.

1. Els edificis, locals o activitats generadors d'aigües residuals industrials, hauran d'instal·lar una arqueta de control el disseny del qual coincidisca amb el model de l'annex I, en totes i cadascuna de les escomeses de les seues xarxes d'aigües residuals i de pluvials.
2. Les arquetes de control hauran de situar-se en l'exterior, al final de les xarxes interiors particulars, i immediatament abans de la connexió amb les xarxes públiques, determinant el punt de partió entre les unes i les altres. Seran de lliure accés i permetran el control dels abocaments procedents d'un únic titular, o cotitular, en el cas de xarxes col·lectives.
3. Hauran d'unificar-se els abocaments de sanitàries i de procés en una única connexió al sanejament públic, sempre que físicament siga possible. L'excepcionalitat a la connexió única haurà de ser informada pels servicis tècnics municipals.
4. L'arqueta de control haurà de contindre unes guies per a la instal·lació d'una comporta, que permeta la desconnexió de l'abocament, instal·lades en l'escomesa de l'abocament, a l'entrada a pou.
5. Cada arqueta de control haurà de permetre la instal·lació dels equips necessaris per a una fàcil presa de mostres i mesurament de cabals, bé per a un mesurament ocasional o per a un possible mesurament permanent amb registre i totalitzador, així com per a una possible instal·lació d'un mostrejador automàtic i altres equips de control.
6. En els supòsits en els quals el col·lector general o la xarxa de sanejament pública passe per davall d'un edifici, local o activitat, i siga tècnicament inviable l'execució d'una arqueta per la qual només transcorrega l'aigua residual d'eixe usuari, serà obligatòria l'execució de dos arquetes de control, una en el tram del col·lector que es trobe més exterior de la parcel·la, aigües amunt, i una altra en el tram del col·lector que es trobe més exterior de la parcel·la, aigües avall, per a un possible mostreig per diferència, que permeta caracteritzar el seu abocament.

En qualsevol cas, la ubicació de les arquetes de control haurà de ser aprovada per l'Ajuntament de manera expressa.
7. Per a poder comprovar que cada activitat compta amb la seua arqueta de control, conforme a les característiques exigides en esta ordenança, els servicis tècnics municipals, de l'Ajuntament o de l'empresa o entitat en qui deleguen, podran efectuar quantes inspeccions estimen oportunes.
8. El manteniment de les arquetes de control serà responsabilitat i a càrrec dels titulars de les xarxes particulars de sanejament.





Article 20. Arquetes de control d'aigües residuals de naturalesa urbana.

1. Els edificis generadors d'aigües residuals de naturalesa urbana, deuran instal·lar una arqueta amb sífó abans de connectar la xarxa de sanejament del mateix edifici a la xarxa de sanejament municipal. L'arqueta amb sífó es considera una instal·lació pròpia de l'edifici, per la qual cosa haurà d'instal·lar-se dins del límit de l'edificació o parcel·la. Els propietaris d'estes instal·lacions queden obligats a tindre un manteniment d'esta, amb la freqüència que s'estime pertinent, a fi que funcione correctament.

A més, en els edificis de nova construcció, en escomeses de nova execució i en actuacions de reforma, reparació o ampliació d'escomeses existents en construccions ja consolidades sent generadors d'aigües residuals de naturalesa urbana, les escomeses domiciliàries de sanejament hauran de disposar d'una arqueta de control, la qual estarà situada en via pública tan pròxim com siga possible a la línia de façana o a la línia que definisca el límit de parcel·la. Esta arqueta serà, en condicions generals, de secció quadrada de dimensions lliures interiors 40 x 40 cm, executada en fàbrica de rajola o formigó, amb el seu interior degudament arrebossat i amb marc i tapa de registre amb capacitat resistent concorde a l'àmbit (segons norma UNE-EN-124/1995, s'haurà d'instal·lar classe resistent B-125 en voreres per als vianants, C-250 en voreres o zones transitables esporàdicament per vehicles, D-400 en calçades o zones transitables de manera contínua per vehicles).

2. Quan, per raons ambientals, de qualitat o de salubritat, l'Ajuntament, el considere necessari, per a poder efectuar un control adequat, de forma motivada, podrà sol·licitar als edificis, locals o activitats generadors d'aigües residuals de naturalesa urbana, l'execució d'una arqueta de control amb les mateixes característiques que les establides en l'article 19 d'esta ordenança.

3. En el cas que un edifici, local o activitat generadora d'aigües urbanes, se situe en un polígon industrial de l'àmbit territorial d'aplicació de la present ordenança, haurà d'executar la seua arqueta de control en els termes que estableix l'article 19, en tot cas.

4. El manteniment de les arquetes de control, independentment de la seua tipologia, serà responsabilitat i a càrrec dels titulars de les xarxes particulars de sanejament.

Article 21. Adaptació d'arqueta de control a causa del canvi de naturalesa de les aigües residuals generades.

El canvi de la naturalesa de les aigües residuals generades per una activitat, passant de ser urbanes, a industrials, implicarà que s'haurà d'adaptar l'arqueta de control, d'acord amb les característiques de l'annex I, en els termes de l'article 19.

Article 22. Elements de control comptabilitzadors d'aigües residuals.

1. Serà obligatòria la instal·lació d'un element que comptabilitze l'aigua residual que s'aboque a la xarxa de sanejament municipal en els següents casos:





Ajuntament de
Rafelbunyol

- a) Abocaments que procedisquen d'activitats en què el proveïment d'aigua siga diferent del subministrament municipal, com a aigües provinents de pous, aigües superficials o un altre tipus de proveïment.
 - b) Quan els servicis tècnics de l'Ajuntament, el consideren necessari, per raons de qualitat, medi ambient o salut, mitjançant el corresponent permís d'abocament, o mitjançant resolució motivada, la qual haurà de ser inclosa posteriorment, en el permís d'abocament.
2. L'instrument comptabilitzador de l'aigua residual, es col·locarà el més a prop possible de l'arqueta de control. La ubicació d'este haurà de permetre el fàcil accés per a la comprovació del volum acumulat i registrat en el totalitzador.
3. El tipus d'instruments comptabilitzadors per a aigües residuals serà conforme amb la forma en què s'efectue l'abocament. En els casos en els quals l'aigua no cobrisca la totalitat de la secció transversal del conducte de desguàs, haurà d'instal·lar-se un cabalímetre de canal obert. En els casos en els quals l'aigua cobrisca la totalitat de la secció transversal del conducte de desguàs, s'instal·larà un comptador electromagnètic. En tots dos casos, el mesurament haurà de ser en continu, i s'instal·larà un totalitzador del cabal d'aigua residual abocada a la xarxa de sanejament, en el qual registre el volum acumulat i els m³/h.
4. Els instruments comptabilitzadors d'aigües residuals s'instal·laran d'acord amb les especificacions tècniques de cada fabricant, per al correcte funcionament d'este.
5. Les especificacions tècniques hauran de presentar-se al costat de la documentació que acompanyarà a la sol·licitud del corresponent permís d'abocament. Així mateix, s'haurà d'adjuntar un certificat de correcta instal·lació i calibratge emés pel representant del fabricant.

Article 23. Altres elements de control i telemesura.

1. Per a aquells abocaments que es caracteritzen per tindre especial conflictivitat, l'Ajuntament podrà exigir l'adopció per part del titular, d'un sistema de mesurament en continu de les característiques de l'abocament, els resultats del qual hauran de ser posats a la disposició de l'Ajuntament en temps real. La imposició d'esta mesura, haurà de ser, en qualsevol cas, motivada per l'Ajuntament.
2. Tindran especial conflictivitat aquells abocaments que:
 - a) Siguen de naturalesa molt contaminant (quantitativa o qualitativament parlant), tòxica o perillosa.
 - b) Tinguen un cabal imprevisible.
 - c) El seu titular haja sigut sancionat amb anterioritat per abocaments contaminants, mitjançant resolució, o sentència si és el cas, ferma.
 - d) Posseïsquen qualsevol altra circumstància que faça inviable o ineficaç el seu control tradicional.
3. Igualment, l'Ajuntament podrà exigir l'adopció d'estes mesures, als titulars dels





Ajuntament de
Rafelbunyol

abocaments quan raons ambientals així ho requerisquen.

4. Els instruments encarregats de mesurar les característiques de l'abocament, es col·locaran el més a prop possible de l'arqueta de control, juntament amb l'equip comptabilitzador d'aigües residuals. La ubicació d'este haurà de permetre el fàcil accés per a la comprovació dels diferents registres.

En el supòsit descrit en l'article 19.5, que el col·lector general o la xarxa de sanejament pública discórrega per davall d'un edifici, instal·lació o activitat, i no siga possible individualitzar el seu abocament, estos instruments s'hauran de col·locar per duplicat, havent de situar-se el més a prop possible de cadascuna de les arquetes de control, juntament amb l'equip comptabilitzador d'aigües residuals i hauran de comptar amb les altres característiques descrites en el present article.

5. Les característiques de l'abocament que hauran de ser mesures i controlades, dependran de la naturalesa d'este i de les possibilitats que l'estat de la tècnica permeta a cada moment.

6. Estes característiques de l'abocament, així com la periodicitat de l'enviament de dades, o els equips que s'hauran d'instal·lar, hauran de detallar-se en el permís d'abocament corresponent.

Article 24. Comptabilitzador de les aigües regenerades.

Per a conèixer el volum d'aigües regenerades que utilitza cada usuari, ja siga provinent d'una depuradora pública, o d'una depuradora privada, hauran d'instal·lar, necessàriament, un element comptabilitzador de les aigües regenerades (un cabalímetre), en el punt del procés en el qual s'incorporen estes aigües, o a l'eixida del dipòsit en el qual s'emmagatzemen, segons definisca l'òrgan competent en cada cas.

Article 25. Forma d'enviament de les dades del mesurament en continu.

Els qui estiguen obligats a instal·lar elements de mesurament en continu, llevat que, en el permís d'abocament o per resolució motivada, es dispose una altra cosa, haurà de tindre en compte el següent:

- a) La informació obtinguda haurà de guardar-se en un sistema SCADA accessible via web, a la qual l'Ajuntament tinguera accés de manera en línia, en tot moment.
- b) El sistema SCADA haurà de permetre la consulta de l'últim valor mesurat i de l'històric de, almenys, els últims tres mesos.
- c) Els mesuraments hauran de tindre com a mínim una freqüència quinzeminutal.
- d) L'enviament de les dades al SCADA haurà de realitzar-se, com a mínim, cada 24 hores.
- e) En cas de superar-se en algun moment els valors límit que s'estan mesurant, les dades hauran de remetre's de manera immediata i continuada cada 15





Ajuntament de
Rafelbunyol

minuts durant tot el temps que dure l'episodi d'incompliment.

- f) L'accés al SCADA es realitzarà mitjançant usuari i contrasenya proporcionat a l'Ajuntament pel titular de l'abocament o permís d'abocament.

Article 26. Manteniment dels elements de control d'aigües residuals.

1. El manteniment dels elements de control serà responsabilitat i a càrrec dels titulars del permís d'abocament o en defecte d'això, dels qui efectuen els abocaments.

2. Anualment els titulars dels abocaments hauran de fer una verificació del correcte funcionament dels seus elements de control, la qual cosa haurà de certificar-se per l'empresa fabricadora, o entitat d'inspecció acreditada. Estos certificats hauran de ser remesos a l'Ajuntament.

3. En cas que es detectara un error en els mesuraments, o que estos elements de control patiren algun tipus d'avaría o mal funcionament, haurà d'avisar-se a l'Ajuntament, a través del registre o seu electrònica, en un termini màxim de 48 hores. El titular haurà de procedir a la seua reparació en el termini que l'Ajuntament assenyalé a este efecte.

4. En cas que l'error en els mesuraments es produïra per una fallada en el subministrament elèctric, es procedirà de la mateixa forma que l'establida en l'apartat anterior. En qualsevol cas, l'usuari deurà assegurar una font alternativa fiable d'energia, per a evitar estes possibles fallades.

5. La substitució de qualsevol element dels instal·lats haurà de realitzar-se d'acord amb les mateixes prescripcions tècniques i administratives establides per a la seua primera instal·lació.

6. En el període de funcionament incorrecte dels sistemes de mesurament, o de no practicar-se aquesta, s'estimarà el mesurament per comparació amb els registres realitzats correctament en situacions semblants i, si és el cas per estimació indirecta amb l'aportació de dades del consum elèctric de l'aprofitament.

7. Els servicis tècnics de l'Ajuntament, o entitat en qui delegue, podran dur a terme inspeccions per a comprovar el funcionament d'estos equips.





TÍTOL III. ABOCAMENTS A LA XARXA DE SANEJAMENT

Capítol 6. Permís d'abocament.

Article 27. Qüestions generals.

1. Tots els abocaments, que s'efectuen a la xarxa de sanejament, tant de pluvials, com de residuals, hauran de comptar amb el permís d'abocament expedit per l'Ajuntament.
2. El permís d'abocament autoritzarà el seu titular a efectuar abocaments a la xarxa de sanejament municipal i té per finalitat garantir el correcte ús del sistema de sanejament, el compliment de les normes establides i que la tipologia dels abocaments s'adapte als requisits de qualitat fixats en cada cas.

Article 28. Activitats subjectes a permís d'abocament.

1. Hauran de sol·licitar el permís d'abocament, tots aquells usuaris, que d'acord amb el que s'establix en l'article 5. c) i d) d'esta ordenança, generen aigües residuals diferents de les domèstiques.
2. El caràcter d'aigües assimilables a domèstiques, serà atorgat per l'Ajuntament si és el cas, després de la corresponent sol·licitud del permís d'abocament per part del titular de l'abocament de l'edifici, local o activitat.
3. Els usuaris generadors d'aigües domèstiques o assimilables a domèstiques, que puguen patir canvis que modifiquen el volum o les propietats dels seus abocaments, deuran, en tot cas, comunicar-lo a l'Ajuntament amb un mes d'antelació, i sol·licitar el corresponent permís d'abocament, com si d'un nou usuari es tractara.
4. Totes aquelles activitats que aboquen directament al domini públic hidràulic hauran de sol·licitar l'autorització d'abocament a l'òrgan competent. S'inclouen en este apartat els abocaments procedents d'aigües pluvials, o qualsevol desborde que es produïska en els sistemes de tractament i depuració, això amb independència que hagen sigut tractats o no prèviament.

Article 29. Noves activitats i activitats ja existents.

Les activitats ja existents que en virtut de la present ordenança, hagen de tindre de manera preceptiva permís d'abocament i manquen d'este, hauran de sol·licitar-ho en els termes establits en este articulat en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'esta ordenança, tal com disposa la Disposició Transitòria Primera.





Article 30. Sol·licitud del permís d'abocament.

Juntament amb la sol·licitud del permís d'abocament que haurà de ser complimentada pel titular, s'haurà d'aportar la següent documentació:

1. Dades del sol·licitant:
 - a) Persones físiques: nom, raó social, NIF, domicili emplaçament de l'activitat, clau de CNAE 2009, justificant de pagament de les taxes de l'Autorització Ambiental, Llicència ambiental o Llicència municipal d'activitats.
 - b) Persones jurídiques: nom, cognoms, NIF, càrrec i còpia d'escriptura pública de la delegació dels poders del representant de la persona jurídica i justificació del dret real del sol·licitant sobre l'immoble.
2. La procedència de les aigües de proveïment. Si es tracta d'un pou s'adjuntarà la documentació de l'autorització, així com la profunditat, el cabal, la ubicació del pou, comptador instal·lat, etc.
3. Tractaments previs a la seua utilització.
4. Usos de l'aigua de proveïment.
5. Cabals d'abocament: especificant el cabal mitjà i puntual, freqüència d'estos, i l'hora prevista per a cada cabal.
6. Aigües residuals:
 - a) Descripció simple del procés industrial que causa l'abocament.
 - b) Constituents i característiques, especificant els que s'indiquen en l'annex II d'esta ordenança.
7. Plans en planta (escala 1:50 a 1:100) en el qual es reflectisca la xarxa interior de drenatge, amb indicació dels punts en què se situen les fases potencialment contaminadores, les instal·lacions de depuració pròpies, si és el cas, la situació de l'arqueta de registre escomesa, presa de mostres, disseny d'aquesta, traçat de la canonada de l'escomesa i el punt de connexió al mitjà receptor i traçats de séquies que discorreguen per l'interior de les parcel·les, en cas que n'hi haja.
8. Qualsevol altre document que l'Administració Municipal considere oportú.

Article 31. Contingut del permís d'abocament.

El permís d'abocament inclourà, com a mínim, els següents extrems:

- c) Valors límit permesos en concentracions i en característiques de les aigües residuals abocades.
- d) Limitacions sobre el cabal i l'horari de les descàrregues.
- e) Descripció detallada dels processos mitjançant els quals es produeixen els





Ajuntament de
Rafelbunyol

abocaments.

- f) Descripció de les instal·lacions de tractament i depuració dels abocaments i del funcionament d'estes.
- g) Exigències d'instal·lacions de pretractament, informes tècnics i registres de la planta en relació amb l'abocament.
- h) Exigències respecte al manteniment, informes tècnics i registres de la planta en relació amb l'abocament.
- i) Relació i descripció dels elements de control de què es disposen o s'han de disposar.
- j) Programes d'adequació de l'abocament.
- k) La realització d'autocontrols de manera periòdica amb la seua corresponent inclusió en un registre durant un termini determinat.
- l) El procediment a seguir davant situacions d'emergència o perill.
- m) Condicions complementàries que asseguren el compliment d'esta ordenança.

Article 32. Certificacions i anàlisis.

1. Les activitats generadores d'aigües residuals industrials que aboquen a la xarxa de sanejament aigües procedents exclusivament dels lavabos, hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud del permís d'abocament, instruments ambientals o llicència d'activitat municipal, un certificat emés per un tècnic independent de l'activitat, on se certifique que les aigües residuals generadores són exclusivament les dels lavabos, o que la metodologia de treball emprada per l'activitat permet la reutilització de les aigües residuals industrials generades, o que es disposen els mecanismes de gestió d'aquestes, o qualsevol altra circumstància que possibilita la no realització de l'abocament d'aigües industrials, acompanyant-lo de copia dels contractes subscrits per a este fi amb gestors autoritzats de residus, si és el cas.

A conseqüència de tot l'exposat, si és el cas, l'activitat no precisarà d'un pla d'autocontrol.

2. Les activitats generadores d'aigües residuals industrials que aboquen a la xarxa de sanejament aigües residuals diferents de les dels lavabos, hauran de presentar juntament amb la sol·licitud del permís d'abocament, instrument ambiental o llicència d'activitat municipal, un certificat emés per un laboratori homologat, acreditat per ENAC, segons la norma UNIX EN/ISO 17025, on se certifique que les instal·lacions de tractament i depuració s'ajusten a les del projecte, estan instal·lades i són adequades per al tractament de les aigües residuals abocades.

En cas de no ser precisa la instal·lació de tractament i depuració, un tècnic independent de l'activitat, certificarà este extrem i l'acompanyarà amb l'anàlisi on caracteritzarà els paràmetres en funció del tipus d'activitat segons indicacions dels servicis tècnics municipals o empresa concessionària.

El tècnic comprovarà i certificarà, si el pla d'autocontrol desenvolupat per l'activitat és suficient per a l'adequat control de les aigües residuals industrials abocades.





Ajuntament de
Rafelbunyol

3. Les autoritzacions administratives sobre establiment, modificació o trasllat de les instal·lacions o indústries que originen o puguen originar abocaments s'atorgaran condicionades a l'obtenció del corresponent permís d'abocament.

Article 33. Vigència del permís d'abocament.

Com a norma general els permisos d'abocament tindran una validesa de cinc anys, sense perjuí que es dispose un termini diferent en el permís, o en una resolució posterior.

Si al venciment d'este termini, l'Ajuntament no s'haguera pronunciat, el permís d'abocament s'entendrà prorrogat d'any en any.

Article 34. Titularitat i responsabilitat.

1. És responsable d'un abocament i de les conseqüències que d'ell es deriven, la persona titular d'este.

2. Quan es tracte d'un abocament col·lectiu, serà el titular la persona jurídica sota la qual s'agrupa legalment la col·lectivitat que genera l'abocament.

Article 35. Obligacions de notificació de canvis en el permís d'abocament.

Els titulars dels permisos d'abocament estan obligats a notificar a l'Ajuntament:

- a) El canvi de titularitat del permís d'abocament.
- b) Qualsevol alteració en la seua activitat comercial, en les matèries utilitzades o en el procés industrial, dels quals es derive una modificació en el volum d'abocament o que produísca un canvi en les propietats físic- químiques de l'abocament o una modificació de cabal en més d'un 10%, a partir de la qual, l'Ajuntament determinarà la necessitat o no, d'un nou permís d'abocament.

Article 36. Atorgament o denegació del permís d'abocament.

D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, i de quanta informació poguera obrar a poder de l'Ajuntament, este està facultat per a resoldre en el sentit de:

- a) Prohibir totalment l'abocament, quan les característiques que presente no puguen ser corregides per l'oportú tractament.
- b) Autoritzar l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que hauran d'establir-se amb anterioritat a la seua eixida a la xarxa de sanejament, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostreig que haurà de





Ajuntament de
Rafelbunyol

realitzar i instal·lar a la seua costa el titular.

- c) Autoritzar l'abocament sense més limitacions que les contingudes en el condicionat del permís en les formes, quantitats i composicions establides.

Article 37. Pla d'autocontrol.

En aquelles empreses que l'Ajuntament considere necessari, s'implantarà un pla d'autocontrol amb la freqüència, mesuraments i paràmetres que els servicis tècnics municipals consideren, durant un període marcat per estos .

Els resultats d'este pla d'autocontrol hauran de presentar-se per registre d'entrada, o seu electrònica a l'Ajuntament, amb la finalitat de comprovar que les mesures imposades a fi d'adequar els abocaments a les especificacions de la present ordenança, són adequades i s'han implantat correctament.

Article 38. Programa d'adequació de l'abocament

1. El permís d'abocament pot incloure excepcions temporals als requeriments específics en els límits de l'ordenança, sempre que s'aprove un programa de reducció de la contaminació tècnicament viable i temporalment possible en el terme màxim de dotze mesos per a adequar les característiques dels abocaments al que s'establix en l'ordenança o permís d'abocament.

2. El programa d'adequació de l'abocament haurà d'arreglar detalladament les actuacions previstes per a aconseguir el total compliment dels límits d'abocament, i actuacions tant de caràcter intern (sobre els processos productius, matèries primeres, reactius, etc.) com a extern (equips o sistemes per a la reducció de la càrrega contaminant dels abocaments).

3. En el programa s'inclourà un cronograma que reflectisca detalladament els passos a seguir fins a l'efectiu compliment del que es disposa en el permís. A la finalització de cadascuna de les etapes del cronograma, es presentarà davant l'administració municipal, un informe justificatiu de les actuacions executades fins a esta data.

4. En cas que s'inclouen sistemes de pretractament i depuració dels vertits, s'especificarà la data aproximada en la qual es presentarà davant l'Ajuntament, una còpia del contracte firmat entre l'empresa i el subministrador/contractista, en el qual es descriuen les instal·lacions a construir, el tipus de tecnologia emprada, la capacitat de tractament i valors esperats de l'abocament, així com el cronograma definitiu d'execució i posada en marxa del programa.

5. Les empreses hauran d'executar el programa d'adequació de l'abocament d'acord amb el model que es desenvolupa en l'annex III. En cas que estime més adequat executar un programa diferent de l'exposat, este haurà de ser proposat a l'Ajuntament, qui resoldrà de manera expressa si s'ajusta o no per a complir els objectius de la present ordenança.





Ajuntament de
Rafelbunyol

Article 39. Caducitat i pèrdua d'efectes.

1. L'Ajuntament declararà la caducitat del permís d'abocament en els següents casos:

- a) Quan el titular cessa en els abocaments per temps superior a un any.
- b) Quan caduque, s'anul·le o arrebossat la llicència municipal per a l'exercici de l'activitat comercial o industrial que genera les aigües residuals.

2. L'Ajuntament deixarà sense efecte el permís d'abocament en els següents casos:

- a) Quan l'usuari efectue abocaments d'aigües residuals les característiques de les quals incomplisquen les prohibicions i les limitacions establides en esta ordenança o aquelles específiques fixades en el permís d'abocament, persistint en això malgrat els requeriments pertinents.
- b) Quan incomplisca altres condicions o obligacions de l'usuari que s'hagueren establert en el permís d'abocament, en esta ordenança o en la legislació vigent, la gravetat o la negativa de la qual reiterada de l'usuari a observar el seu compliment, així ho justifique.

Article 40. Revisió i modificació dels permisos d'abocament.

1. L'Ajuntament, de forma motivada, podrà modificar d'ofici i prèvia audiència a l'interessat, el permís d'abocament quan les circumstàncies que el van motivar en el seu atorgament s'hagueren alterat o sobrevingueren unes altres que, en cas d'haver existit inicialment, hagueren justificat la seua denegació o l'atorgament en altres termes diferents, podent en eixe cas, decretar la suspensió temporal per a evitar possibles danys al medi ambient o a la xarxa de sanejament, fins que se superen les circumstàncies que motivaren la seua suspensió, o es resolga la corresponent modificació.

2. També podrà procedir a modificar el permís quan es done alguna de les següents circumstàncies:

- a) Quan s'exigisca per la necessitat d'adaptació a les normes d'àmbit superior; autonòmiques, estatals o comunitàries.
- b) Quan es modifique la titularitat del permís d'abocament.
- c) Quan es produïsquen modificacions en el volum d'abocaments o en qualsevol dels elements contaminants en un percentatge superior al 10% respecte del permís d'abocament en vigor.





Ajuntament de
Rafelbunyol

Capítol 7. Prohibicions i limitacions dels abocaments.

Article 41. Abocaments prohibits.

1. Queda prohibit realitzar abocaments, directes o indirectes, en la xarxa de sanejament que causen o puguen causar:

- a) Formació de mesclures inflamables o explosives.
- b) Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions.
- c) Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes, que impedisquen o dificulten l'accés i/o la labor del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions.
- d) Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques, que dificulten el lliure flux de les aigües residuals la labor del personal o l'adequat funcionament de les instal·lacions de depuració.
- e) Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedisquen aconseguir els nivells òptims de tractament i qualitat d'aigua depurada.

2. Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de sanejament qualsevol dels següents productes:

- a) Dissolvents o líquids orgànics que no es dissolen en aigua, combustibles o inflamables.
- b) Productes a base de quitrà o residus enquitranats.
- c) Sòlids, líquids, gasos o vapors que, a raó de la seua naturalesa o quantitat, siguen susceptibles de donar lloc, per si mateixos o en presència d'altres substàncies, a mesclures inflamables o explosives en l'aire o a mesclures altament comburents. En cap moment mesuraments successius efectuats amb un explosímetre en el punt de descàrrega de l'abocament al sistema de sanejament, hauran d'indicar valors superiors al 5% del límit inferior d'explosivitat, així com una mesura realitzada de forma aïllada no haurà de superar en un 10% el citat límit. Es prohibeixen expressament els gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d'explosió, gasolina, querosé, nafta, benzé, tolué, xilé, èters, tricloroetilé, aldehids, cetones, peròxids, clorats, perclorats, bromurs, carburs, hidrurs, nitrurs, sulfurs, dissolvents orgànics immiscibles en aigua i olis volàtils.
- d) Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels sistemes de depuració.
- e) Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el flux de la xarxa de sanejament o col·lectors, o que puguen interferir en el transport de les aigües residuals. Entre altres; gases, tovallotes, draps, bastonets o compreses.
- f) Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d'explosió.
- g) Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, explotacions o servicis.





Ajuntament de
Rafelbunyol

- h) Residus industrials o comercials que, per so concentració o característiques tòxiques i perilloses requerisquen un tractament específic i/o un control periòdic dels seus efectes nocius potencials; especialment els inclosos en l'Annex 1 del Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986 bàsica de residus tòxics i perillosos.
- i) Substàncies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa de sanejament en concentracions superiors a:

Amoníac.....	100 ppm.
Monòxid de carboni.....	100 ppm.
Brom.....	1 ppm.
Clor.....	1 ppm.
Àcid cianhídric.....	10 ppm.
Àcid sulfhídric.....	20 ppm.
Diòxid de sofre.....	5 ppm.
Diòxid de carboni.....	5000 ppm.

- j) Residus procedents de granges de cria i engreixament d'animals, siga com siga la seua naturalesa
- k) Residus procedents dels sistemes de pretractament d'abocaments, siga com siga la seua naturalesa.
- l) Fàrmacs obsolets o caducs procedents de centres sanitaris, indústries farmacèutiques, particulars o de qualsevol altre origen.
- m) Substàncies sòlides potencialment perilloses com són el carboni càlcic, bromats, clorats, hidrurs, perclorats i peròxids, etc.
- n) Matèries de caràcter radioactiu.
- o) Abocaments de greixos o olis minerals, sintètics o vegetals.

3. Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de sanejament substàncies perilloses reflectides en els annexos I i II del Reial decret 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l'àmbit de la política d'aigües, llevat que siguen present en l'aigua de subministrament o autoritzades en el permís d'abocament.

Article 42. Límits de concentració de contaminants.

Excepte les condicions més restrictives que per a les activitats qualificades de molestes, insalubres, nocives o perilloses, establisquen els corresponents instruments ambientals, queda prohibit descarregar directament o indirectament, en les xarxes de





Ajuntament de
Rafelbunyol

sanejament municipal, abocats amb característiques o concentracions totals de contaminants superiors a les indicades en l'annex II.

Article 43. Alteracions en els límits i en les prohibicions d'abocament.

1. Els límits i les prohibicions que figuren en esta ordenança podran alterar-se excepcionalment en el permís d'abocament, si raons especials relacionades amb la gestió global de les instal·lacions de sanejament, com són balanços generals de determinats contaminants, graus de dilució resultants, consecució d'objectius de qualitat, etc. així ho justifiquen.

Estes raons seran apreciades per l'Ajuntament, qui adoptarà la resolució procedent de forma motivada.

2. La relació dels abocaments prohibits no es considerarà exhaustiva, sinó simplement enumerativa, per la qual cosa, si l'Ajuntament tinguera constància que s'està realitzant un abocament no enumerat en la present ordenança, però que pot tindre efectes nocius o corrosius en el medi ambient i/o puga interferir en els processos de sanejament, podrà prohibir, de forma motivada, els abocaments que crega convenient dins de la legalitat establida en les normes procedimentals i ambientals.

Article 44. Prohibició vessaments a la xarxa de pluvials.

1. Queda totalment prohibit l'abocament d'aigües de procés auxiliars, tals com a aigües d'escorrentia, aigües d'aigualeig, o qualsevol altra anàloga, que poguera tindre càrrega contaminant, i no haja passat per un procés de tractament, a les xarxes de pluvials, siga de manera directa, o de manera indirecta a través de les xarxes particulars.

2. No podrà evacuar-se cap mena d'abocament a la xarxa de pluvials en temps sec.

Article 45. Prohibició de dilució d'abocaments.

Queda expressament prohibida la dilució d'aigües residuals, realitzada amb la finalitat de satisfer les limitacions de la present ordenança o del permís d'abocament.

Article 46. Altres formes d'eliminació d'aigües residuals.

1. Si no fora possible que les aigües residuals produïdes es mantinguen dins dels límits fixats en la present ordenança, ni tan sols mitjançant els pretractaments adequats, l'interessat haurà d'adoptar les previsions necessàries, mitjançant l'execució de les obres o instal·lacions precises perquè les aigües residuals no admissibles en la xarxa de sanejament, s'emmagatzemen i evacuen mitjançant altres mitjans a planta





Ajuntament de
Rafelbunyol

centralitzada, un altre tipus de planta especial o a depòsit de seguretat que garantisquen un adequat destí final ajustat a la normativa vigent.

2. Les aigües residuals industrials i/o pluvials, juntament amb totes aquelles potencialment contaminants, recollides en els col·lectors municipals, per a les quals, bé no existisca un tractament posterior, o este no siga adequat per les característiques fisicoquímiques de l'abocament en concret, hauran de complir amb els límits establerts per a l'abocament directe al mitjà receptor final de què es tracte, d'acord amb les lleis i disposicions legals en vigor i amb independència dels límits establits en esta ordenança per a l'abocament a col·lector.

3. En última instància, es podrà procedir a l'evacuació dels abocaments a una fossa sèptica. En este cas, el contingut de la fossa haurà de ser correctament gestionat per gestor autoritzat.

Article 47. Abocaments de camions cisterna.

Queda prohibida la descàrrega d'aigües procedents de neteja de xarxes de sanejament, fosses sèptiques o basses d'acumulació, mitjançant camions cisterna o un altre mitjà, en qualsevol punt de la xarxa municipal de sanejament, llit públic o terreny, havent de gestionar-se estos abocaments directament en la corresponent estació de pretractament o depuradora, prèvia obtenció de la preceptiva autorització de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR).

Article 48. Situacions d'emergència i perill.

1. S'entendrà que existix una situació d'emergència o perill quan, a causa d'un accident o manipulació errònia en les instal·lacions de l'usuari, es produïska o existisca risc imminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa de sanejament que puga ser potencialment perillós per a la seguretat de les persones, medi ambient, instal·lacions, estació depuradora o bé per a la mateixa xarxa.

2. Cada usuari haurà de prendre les mesures adequades per a evitar les descàrregues accidentals d'abocaments descrits en l'apartat anterior.

3. Per a esta eventualitat, l'usuari elaborarà una proposta de procediment que s'inclourà en el permís d'abocament, i serà aprovada prèvia les oportunes matisacions o instruccions complementàries si procedixen, per l'Ajuntament.

En estes instruccions figuraran en primer lloc els números telefònics als quals l'usuari haurà de comunicar l'emergència, els qui seran, en primer lloc, a la Policia Local o agent de l'autoritat competent en la zona, i al servici encarregat de l'explotació de l'estació depuradora receptora de l'efluent anòmal. En el supòsit de no poder comunicar-se amb estos, podrà efectuar-lo amb els següents que s'indiquen. Establida la pertinent comunicació l'usuari haurà d'indicar el tipus de productes i quantitat d'estos, que s'han abocat a la xarxa de sanejament.

En les instruccions s'inclouran també les mesures a prendre per part seua, per a contrarestar o reduir al mínim els efectes nocius que pogueren produir-se. En estes





Ajuntament de
Rafelbunyol

instruccions particulars de cada usuari, es preveuran els accidents més perillosos que pogueren produir-se en funció de les característiques dels seus propis processos industrials.

Les instruccions es redactaran de manera que siguen fàcilment comprensibles per personal poc qualificat i se situaran en tots els punts estratègics de l'edifici o local i especialment, en els llocs en què els operaris hagen d'actuar per a dur a terme les mesures correctores, els quals seran revisats pel personal tècnic.

4. En cas que no estiguen definides les anteriors instruccions, i es produísca una situació d'emergència en la qual s'incomplisquen algun dels preceptes continguts en la present ordenança, s'haurà de comunicar, immediatament esta situació, en primer lloc, a la Policia Local o agent de l'autoritat competent en la zona i al servici encarregat de l'explotació de la EDAR, i en segon lloc, a l'Ajuntament, o empresa encarregada del pla d'abocaments si fora diferent d'aquest.

5. Una vegada produïda la situació d'emergència, el titular del abocament utilitzarà tots els mitjans al seu abast per a reduir al màxim els efectes de la descàrrega accidental.

6. En el terme màxim de 7 dies, el titular de l'abocament haurà de remetre a l'Ajuntament un informe detallat de l'accident, en el qual, al costat de les dades d'identificació, hauran de figurar els següents:

- Causes de l'accident.
- Hora en què es va produir l'accident i duració d'este.
- Volum i característiques dels contaminants abocaments.
- Estimació de danys.
- Mesures correctores adoptades.
- Hora i forma en què es va comunicar el succés.
- Mesures adoptades en previsió que es produïsquen de nou.

5. Amb independència d'altres responsabilitats en què pogueren haver incorregut, els costos d'operacions al fet que donen lloc els abocaments accidentals, així com els de neteja, remoció, reparació o modificació del sistema de sanejament, hauran de ser abonats per l'usuari causant.

TÍTOL IV. CONTROL I INSPECCIÓ D'ABOCAMENTS

Capítol 8. Control i inspecció d'abocaments.

Article 49. Control d'abocaments. Qüestions generals.

1. L'Ajuntament comprovarà el compliment per part del titular de l'abocament, de les obligacions detallades en el permís d'abocament i de les altres obligacions establides en la present ordenança, mitjançant el control, inspecció i vigilància dels abocaments.





Ajuntament de
Rafelbunyol

2. El personal competent realitzarà les labors inspectores corresponents, inclosa la presa de mostres, per a la determinació de les característiques contaminants d'un abocament, les quals podran ser puntuals o compostes, recollides en el moment més representatiu de l'abocament, que serà assenyalat per l'Ajuntament, entitat o empresa en qui delegue.

3. Per a tots dos tipus de mostres, puntuals o compostes, seran aplicable els valors màxims d'emissió que s'indiquen en l'annex II d'esta ordenança.

Article 50. Acta d'inspecció.

1. En l'exercici de les labors d'inspecció, s'estendrà acta de les actuacions per triplicat. L'exemplar original serà per a l'Ajuntament, una còpia del mateix serà per a l'empresa i l'altra còpia per al laboratori que realitze l'anàlisi de la mostra principal, o entitat d'inspecció.

2. El contingut mínim que haurà de tindre l'acta inclourà:

- a) La identificació de les persones presents en l'actuació.
- b) Els paràmetres concrets a analitzar.
- c) Les observacions i incidències del procés de presa de mostra, manifestades per part de l'Ajuntament, entitat o empresa en qui delegue.
- d) Les observacions i incidències del procés de presa de mostra, manifestades per part del titular o el seu representant. En cas de voler fer ús d'este dret, haurà de firmar necessàriament l'acta.
- e) El mètode utilitzat per a determinar la toxicitat.

3. L'acta haurà de ser firmada pel personal inspector, així com pel titular o representant de l'abocat, i de qualsevol agent de l'autoritat que siga present durant la inspecció.

La firma de l'acta no implica l'acceptació dels termes que en ella es contemplen, però serà necessària per a poder fer constar observacions o al·legacions en esta . La negativa per part del titular de l'abocament o el seu representant a firmar es farà costar en cas de produir-se, i no se li farà lliurament d'esta, quedant esta en poder de l'Ajuntament.

4. Juntament amb l'acta original, s'entregarà una còpia d'esta, juntament amb la fracció contradictòria, per al cas que el titular de l'abocament desitge realitzar la seua anàlisi, i el document de cadena de custòdia.

Article 51. Inspecció i presa de mostres.

1. Les funcions d'inspecció i presa de mostra acreditades hauran de ser dutes a terme per l'Ajuntament o entitat inspectora en qui delegue, que haurà de disposar del certificat d'acreditació, d'acord amb l'Orde MAM 985/2006, de 23 de març per la qual





Ajuntament de
Rafelbunyol

es desenvolupa el règim jurídic de les entitats col·laboradores de l'administració hidràulica en matèria de control i vigilància en qualitat d'aigües i gestió dels abocaments al domini públic hidràulic.

2. La presa de mostres es realitzarà pel personal d'inspecció en presència del titular del vessament o persona que actue en la seua representació, qui haurà de facilitar-li l'accés a l'arqueta de registre. En cas de negativa a ser present durant totes o algunes de les operacions, es farà constar en l'acta.

3. Quan siga necessària la presa de mostra composta mitjançant mostrejador automàtic, el personal tècnic estendrà acta del procediment fent constar la col·locació dels precintes de l'equip que garantisquen la detecció de manipulacions indegudes. Una vegada presa la mostra, la retirada de l'equip tindrà lloc en presència del representant de l'activitat, alçant nova acta, on es farà constar que els precintes originals es troben intactes.

Article 52. Fraccions de la mostra.

1. La mostra es dividirà en dos fraccions. La fracció principal la conservarà l'entitat inspectora, mentre que la fracció contradictòria s'entregarà al representant de l'activitat perquè pugua realitzar la seua pròpia anàlisi contradictòria.

2. Les dos fraccions es precintaran i marcaran, de manera que siga possible la seua identificació inequívoca i la detecció de manipulacions indegudes.

3. Una vegada presa la mostra, i en el cas que el titular manifeste la seua negativa a rebre la fracció contradictòria, tan sols es conservarà la fracció principal, fent-se constar este extrem en l'acta d'inspecció.

Article 53. Informe de la fracció principal.

1. Una vegada analitzada la mostra principal, l'entitat d'inspecció emetrà un informe on es reflectiran els detalls de la inspecció, els resultats i la conformitat o no, de l'objecte inspeccionat.

2. Este informe serà remés a l'Ajuntament, juntament amb les observacions fetes pel titular de l'abocament o el seu representant en el moment de l'obertura de precintes, si n'hi haguera.

Els resultats hauran d'obrar a poder de l'Ajuntament en un termini màxim de 21 dies naturals, a comptar des del dia de la presa de mostres, on constarà, entre altres:

- a) Data i hora de lliurament.
- b) Si l'estat general de la mostra és correcte, o si hi ha alguna circumstància que invalide els resultats.
- c) Data i hora d'inici i fi de les anàlisis.





Ajuntament de
Rafelbunyol

- d) Resultats obtinguts, comparats amb els límits màxims establits en esta ordenança.
- e) Amb l'exemplar de l'acta, i si és el cas, l'informe dels resultats del laboratori.

3. Amb l'exemplar de l'acta i l'informe dels resultats del laboratori, l'Ajuntament incoarà si escau l'oportú procediment sancionador.

Article 54. Anàlisi contradictòria.

1. El titular de l'abocament podrà analitzar la seua fracció, a fi d'obtindre resultats contradictoris als de la fracció principal. Les anàlisis contradictòries hauran de ser efectuades per un laboratori homologat acreditat com a laboratori d'assaig segons UNE EN/ISO 17025, que sotmetrà la fracció al mateix tipus d'anàlisi que s'indica en l'acta d'inspecció, en tal cas. Els costos derivats de l'anàlisi contradictòria correran per compte del titular de l'abocament.

2. El laboratori homologat haurà d'emplenar la cadena de custòdia de la fracció contradictòria i fer constar en ella:

- a) La data i hora de recepció, que no podrà ser superior a 24 h des de la presa de mostres.
- b) L'estat del precinte de l'envàs, que no podrà haver sigut manipulat.
- c) El codi d'identificació de la fracció, que haurà de ser perfectament llegible i haurà de coincidir amb l'assignat a la fracció contradictòria.
- d) Si l'estat general es considera correcte, o existix alguna circumstància que invalide els resultats que puguen obtindre's.
- e) Quantes altres observacions resulten oportunes.

3. L'informe de resultats de l'anàlisi i el full de seguiment emplenat hauran de ser presentats a l'Ajuntament en un termini màxim de 21 naturals dies a comptar des de la data de la presa de mostres.

Si passat el termini indicat, el titular de l'abocament no presentara l'informe de resultats de l'anàlisi de la seua fracció, implicaria la renúncia tàcita per a emprar la fracció contradictòria com a prova en el procediment administratiu corresponent.

Donada la brevetat dels terminis que imposen la caducitat de les mostres, no serà admissible el lliurament de l'informe de resultats de l'anàlisi contradictòria i del document de cadena de custòdia en llocs diferents del registre d'entrada del mateix Ajuntament, encara que tals llocs puguen ser vàlids per a la presentació de documentació.

4. L'incompliment total o parcial, o el compliment irregular de què es disposa en els apartats anteriors, anul·larà el valor dels resultats contradictoris que puguen obtindre's.





Ajuntament de
Rafelbunyol

Article 55. Articulació dels resultats de la fracció principal i contradictòria.

1. Si l'inspeccionat no aporta el resultat de la fracció contradictòria o bé este no és admissible, el resultat vàlid serà el de la fracció principal.
2. Si el resultat contradictori és admissible, el resultat vàlid serà el que siga més favorable a l'administrat.

Serà considerat com a resultat més favorable, aquell que considerant globalment cadascuna de les fraccions analitzades, resulte més favorable als interessos del subjecte inspeccionat, no considerant-se per a això els paràmetres analítics de cada fracció de manera individual, sinó com un conjunt no fraccionable.

Article 56. Procediment d'alçament d'acta oficial per a delimitar la titularitat de l'abocament.

1. En els casos en els quals no existisca arqueta de registre externa o pou amb escomesa inequívoca de l'usuari per a poder conèixer el titular de l'abocament, es podrà procedir a l'alçament d'acta oficial ateses les següents obligacions:

- a) La mostra es prendrà en els pous o punts que es consideren representatius, amb el corresponent alçament d'acta de la presa de mostra.
- b) Es prendrà una mostra en el punt més pròxim a l'activitat, aigües amunt, i en el punt més pròxim a l'activitat, aigua a baix. Mitjançant la diferència entre tots dos resultats quedarà justificada l'autoria de l'abocament.
- c) Només es prendrà la fracció principal de la mostra, alçant la corresponent acta d'inspecció de les actuacions en presència d'un agent de l'autoritat.
- d) El titular o representant de l'activitat sobre el qual recauen els dubtes sobre la titularitat i responsabilitat de l'abocament, degudament identificat, podrà ser present en el moment de conducta al desprecintat de la fracció principal, podent-ho fer constar per escrit qualsevol anomalia relacionada amb l'estat d'esta. En cas de ser així, el laboratori conservarà una còpia de les manifestacions, i la remetrà a l'Ajuntament, juntament amb els resultats de les anàlisis efectuades.

2. La fracció principal serà portada al laboratori acreditat, dins de les 24 h següents a la seua presa per a ser analitzada.

Article 57. Laboratori acreditat.

Els laboratoris encarregats de realitzar les anàlisis de la fracció principal i contradictòria, deuran estar acreditats per una entitat d'acreditació que garantisca el compliment dels requisits establits per la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, o la que en el futur la substituïssa.





Article 58. Anàlisi dels metalls.

L'anàlisi dels metalls serà fracció total, en cas contrari s'indicarà en l'acta d'inspecció.

TÍTOL V. INFRACCIONS I SANCIONS.

Capítol 9. Infraccions.

Article 59. Qüestions generals.

1. L'incompliment de les prescripcions contingudes en la present ordenança, constitueix una infracció administrativa, sense perjudi de les responsabilitats penals o civils que puguin implicar, i seran sancionades conforme al que es disposa en les disposicions següents.
2. Als efectes previstos en este Títol, es considera reincidència, la comissió en el transcurs d'un any de més de tres infraccions de la mateixa naturalesa quan així haja sigut declarat per resolució ferma.
3. Les disposicions del present Títol, s'aplicaran sempre que no procedisca la incoació d'un procediment sancionador en virtut del que s'establix en la Llei 6/2011, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.

Article 60. Responsabilitat de les infraccions.

Seran responsables les persones que realitzen els actes o incomplisquen els deures que constitueixen la infracció, i en cas d'establiments industrials o comercials, les empreses titulars d'aquells establiments, siguen persones físiques o jurídiques.

Article 61. Infraccions Lleus.

Es consideren infraccions lleus:

1. Produir danys a la xarxa de sanejament i/o a tercers per valor de fins a 3.000 euros per incompliment de què s'estableix en la present ordenança.
2. No facilitar la documentació necessària contemplada en la present ordenança.
3. Començar obres que afecten la xarxa general de sanejament sense la corresponent autorització o permís municipal.





Ajuntament de
Rafelbunyol

4. Procedir a la connexió d'escomeses domiciliàries sense el corresponent permís previ.
5. No comunicar els canvis de procés, qualitat o volum d'abocaments o el canvi de titularitat d'estos.
6. Ometre informació a l'Ajuntament sobre les característiques de les obres, escomeses a la xarxa i abocaments, o de les modificacions en el procés que afecten l'obra, escomesa o abocament.
7. Qualsevol acció o omissió que contravinga el que s'establix en la present ordenança, i que no estiga qualificada de greu o molt greu.

Article 62. Infraccions greus.

Es consideren infraccions greus:

1. La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.
2. No corregir les deficiències observades en el termini indicat, i que hagen donat lloc a una sanció per infracció lleu.
3. L'obstrucció de la labor inspectora de l'Ajuntament, o entitat d'inspecció en qui delegue, en l'accés a les instal·lacions o la negativa a facilitar la informació requerida pel personal d'inspecció.
4. Descurar el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament particulars, tant en conduccions com en trapes.
5. La falta d'emplaçament d'instal·lacions i equips necessaris per a la realització dels controls requerits o tindre'ls en condicions no operatives.
6. Omissió i demora en la instal·lació de pretractaments exigits per l'Ajuntament.
7. La no aportació de la informació periòdica que haja d'entregar-se a l'Ajuntament sobre característiques de l'efluent.
9. L'ocultació o falsejament de les dades exigides en la sol·licitud d'abocament.
10. Incompliment de les condicions o característiques manifestades a l'Ajuntament i que van servir de base per a la concessió del permís d'abocament, així com la inobservança dels condicionaments que es van imposar en atorgar-ho, sempre que en un i un altre cas s'alteren les circumstàncies que precisament van viabilitzar la seua concessió.
11. L'incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència establides en la present ordenança.





Ajuntament de
Rafelbunyol

12. L'incompliment dels valors límit d'emissió dels abocaments establits en els permisos d'abocament o en la present ordenança.

13. La dilució d'aigües residuals realitzada a fi de complir amb els valors límit de la present ordenança, excepte en situacions d'emergència o perill.

14. Les accions o omissions que contravenint el que s'establix en la present ordenança causen mal a les instal·lacions de sanejament del municipi, la valoració del qual es trobe entre 3.000,01 € i 30.000 €.

Article 63. Infraccions molt greus.

Es consideren infraccions molt greus:

1. La reincidència en la comissió d'infraccions greus.
2. No corregir les deficiències observades en el termini indicat, i que hagen donat lloc a una sanció per infracció greu.
3. La producció a la xarxa de sanejament de danys molt greus que impossibiliten o reduïsquen ostensiblement la capacitat de desguàs d'aigües pluvials.
4. La posada en funcionament d'instal·lacions que el seu precintat, clausura o limitació de temps haguera sigut ordenat per l'Ajuntament sense perjudi de la responsabilitat penal.
5. Realitzar abocaments prohibits o incontrolats a la xarxa de sanejament.
6. Totes aquelles actuacions que afecten la xarxa de sanejament produint retencions d'aigües negres que puguen suposar riscos higienicosanitaris per a la població.
7. L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments.
8. L'evacuació d'abocaments sense el corresponent permís d'abocament quant este fora preceptiu.
9. Les accions o omissions que contravenint el que s'establix en la present ordenança causen mal a les instal·lacions de sanejament del municipi la valoració del qual siga superior a 30.000 €.

Article 64. Prescripció i caducitat de les infraccions.

1. Les infraccions de la present ordenança, prescriuran:
 - a) Les lleus en el termini de sis mesos.
 - b) Les greus en el termini de dos anys.





Ajuntament de
Rafelbunyol

c) Les molt greus en el termini de tres anys.

Estos terminis computaran de data a data, des del dia de la comissió de la infracció o des del dia en què es va detectar el mal si este no fora immediat. En el cas d'infraccions continuades o permanents, el termini començarà a córrer des del dia en què va finalitzar la conducta infractora.

2. Interromprà la prescripció, la iniciació, amb coneixement de l'interessat, d'un procediment administratiu de naturalesa sancionadora, reiniciant-se el termini de prescripció si l'expedient sancionador estiguera paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable.

Capítol 10. Sancions

Article 65. Procediment sancionador.

1. La imposició de sancions i l'exigència de responsabilitats conformement a esta ordenança es realitzarà d'acord amb el que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques per al procediment sancionador.

2. Els procediments sancionadors s'iniciaran sempre d'ofici, per acord de l'òrgan competent, bé per pròpia iniciativa o a conseqüència d'orde superior, petició raonada d'altres òrgans o denúncia.

3. No podrà imposar-se cap sanció sense la prèvia tramitació del corresponent procediment.

Article 66. Potestat sancionadora.

1. La potestat sancionadora correspon a l'alcalde o alcaldessa, o a l'òrgan en què este delegue, d'acord amb les prescripcions legals.

2. Si els abocaments produïts a la xarxa de sanejament anaren tòxics i perillosos o es realitzaran en zones fora de la competència municipal, o es trobaren prohibits o limitats per una llei específica, l'Ajuntament podrà formular denúncia a l'Administració competent per a la incoació del procediment sancionador corresponent.

3. Quant la infracció poguera ser constitutiva de delictes, l'Administració Municipal, ho posarà en coneixement de la jurisdicció competent, donant trasllat de les actuacions, i paralitzarà el procediment sancionador fins que l'òrgan judicial dicte sentència ferma.





Article 67. Tipus de sancions.

1. D'acord amb el que s'establix en l'article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, excepte previsió legal diferent, l'import de les multes per infracció de la present ordenança seran les següents:

- a) Per a les infraccions lleus, s'imposarà multa per import de fins a 750,00€.
- b) Per a les infraccions greus, s'imposarà multa per import des de 751,00€, fins a 1.500,00€. A més, podran comportar la suspensió temporal del permís d'abocament, mantenint-se esta mesura fins que desaparega la causa determinant de la sanció.
- c) Per a les infraccions molt greus s'imposarà multa per import des de 1.501,00€ fins a 3.000,00€. A més, podran comportar la suspensió definitiva del permís d'abocament.

2. Les sancions que comporten la suspensió temporal del permís d'abocament implicaran la realització de les obres necessàries per a fer efectiu el compliment de les condicions d'aquell. Quan el titular no execute estes obres en el termini atorgat, les mateixes seran realitzades a càrrec del titular per l'Ajuntament.

Article 68. Determinació de la quantia.

La quantia de la multa es fixarà atenent la gravetat de la infracció, al perjudic ocasionat als interessos generals, a la seua reiteració per part de l'infractor, al grau de culpabilitat del responsable i altres circumstàncies que pogueren concórrer.

Article 69. Prescripció de les sancions.

1. Les sancions de la present ordenança prescriuran:

- a) En el termini d'un any, les imposades per la comissió d'infraccions lleus.
- b) En el termini de dos anys, les imposades per la comissió d'infraccions greus.
- c) En el termini de tres anys, les imposades per la comissió d'infraccions molt greus.

2. El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar a partir de l'endemà d'aquell en què siga executable la resolució per la qual s'imposa la sanció, o el dia en què esta esdevinga ferm pel transcurs del termini per a recórrer-la.

3. El termini de prescripció de les sancions quedarà interromput per la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució, tornant a transcórrer el termini si aquell està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a l'infractor.





Ajuntament de
Rafelbunyol

Capítol 11. Mesures enfront d'incompliments.

Article 70. Mesures provisionals.

En el cas de vulneració de les disposicions de la present ordenança i amb independència de la imposició de les multes procedents, l'Ajuntament, amb la finalitat de pal·liar o suprimir els efectes de la infracció i restaurar la situació de legalitat, podrà adoptar, incoant el corresponent procediment administratiu, alguna o diverses de les mesures següents:

- a) La suspensió dels treballs d'execució de les obres d'escomesa o d'instal·lació de pretractament indègudament realitzades.
- b) Requerir a l'infractor perquè, en el terme que a este efecte s'assenyale, introduïsca en les obres i instal·lacions realitzades, les rectificacions precises per a ajustar-les a les condicions del permís d'abocament o les disposicions d'esta ordenança, i/o si és el cas procedisca a la reposició de les obres i instal·lacions indègudament efectuades, al seu estat anterior, a la demolició de tot l'indègudament construït o instal·lat i a la reparació dels danys que s'hagueren ocasionat.
- c) La imposició a l'usuari de les mesures tècniques necessàries que garantisquen el compliment de les limitacions consignades en el permís d'abocament evitant l'efluent anòmal.
- d) La clausura o precinte de les instal·lacions en el cas que no siga possible tècnica o econòmicament evitar la infracció mitjançant les oportunes mesures correctores, per a garantir la suspensió de l'abocament en cas que este no haja tingut lloc de manera voluntària pel titular.
- e) La reposició dels danys i perjudicats ocasionats a les instal·lacions municipals, obres annexes o qualsevol altre bé del patrimoni municipal que haja resultat afectat.

Article 71. Reparació del mal i indemnització.

1. Sense perjudicats de la sanció que en cada cas procedisca, l'infractor haurà de reparar el mal causat. La reparació tindrà com a objecte la restauració dels béns alterats a la situació anterior a la infracció.
2. L'òrgan que haguera imposat la sanció serà competent per a exigir i fixar el termini per a la reparació.
3. Quant el mal produït afecte el sistema de sanejament, la reparació serà realitzada per l'Ajuntament a costa de l'infractor.
4. Quan els béns alterats no puguen ser reposats al seu estat anterior, l'infractor haurà d'indemnitzar els danys i perjudicats ocasionats. La valoració dels mateixos es farà per l'Ajuntament, i la quantia es fixarà en la resolució del procediment sancionador.





Article 72. Multes coercitives.

En cas que el responsable no actue d'acord amb el requerit per l'Ajuntament en la resolució del procediment, l'òrgan sancionador podrà imposar multes coercitives en els supòsits previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La quantia de les multes no podrà superar el 10% de la sanció imposada.

TÍTOL VI. RECURSOS

Article 73. Règim de recursos.

Contra les resolucions i acords dictats per l'Ajuntament en aplicació de la present ordenança, que posen fi a la via administrativa, els interessats podran exercir les accions que procedisquen davant la jurisdicció competent, podent, no obstant això, interposar amb caràcter previ i potestatiu recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar la resolució.

DISPOSICIONS

Disposició Addicional.

L'Ajuntament determinarà en l'Ordenança Fiscal corresponent, el règim econòmic de la prestació del servei de sanejament i control d'abocaments.

Disposicions transitòries.

Primera. Les activitats existents en el municipi disposaran d'un termini de sis mesos per a sol·licitar o actualitzar el permís d'abocament des de l'endemà de la publicació d'esta ordenança.

Segona. Transcorregut el termini per a l'adaptació de les instal·lacions als termes establits en la present ordenança, l'Ajuntament adoptarà mesures per a la comprovació de dades i d'existència de les arquetes, sent motiu de sanció la inexactitud de les primeres o la falta de les segones.

En el cas que se superen els valors admesos, l'Administració Municipal informarà l'usuari de les mesures correctores a establir i del temps de què disposa per





Ajuntament de
Rafelbunyol

a fer-ho. Transcorregut este, s'adoptaran les mesures i sancions que contempla la present ordenança.

Disposició derogatòria

Queden derogades quantes disposicions de l'Ajuntament s'hagen dictat amb anteriorita que contravinguen el que s'establix la present ordenança, i concretament l'actual "Ordenança d'abocaments a la xarxa municipal de clavegueram

Disposició final.


La present ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini de quinze dies previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, començant a aplicar-se partir de la finalització d'aquest termini, continuant vigents fins que s'acorde la seua modificació o derogació.

Contra el present acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació, del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.






ANNEX I

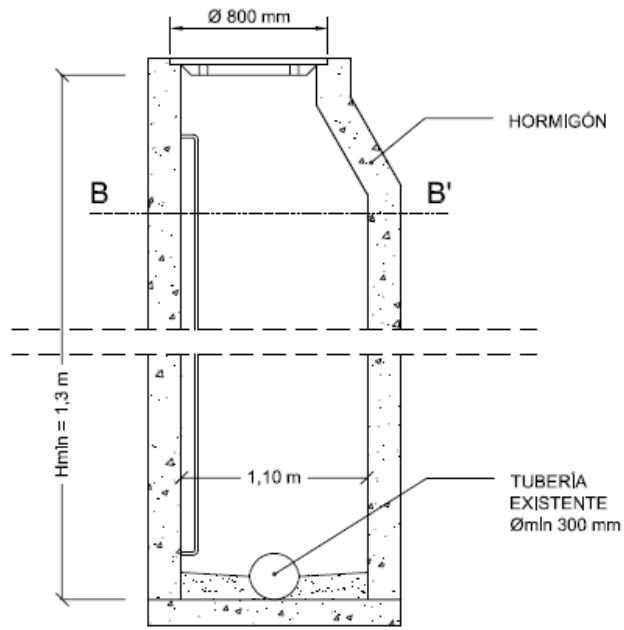

SECCIÓN A-A'

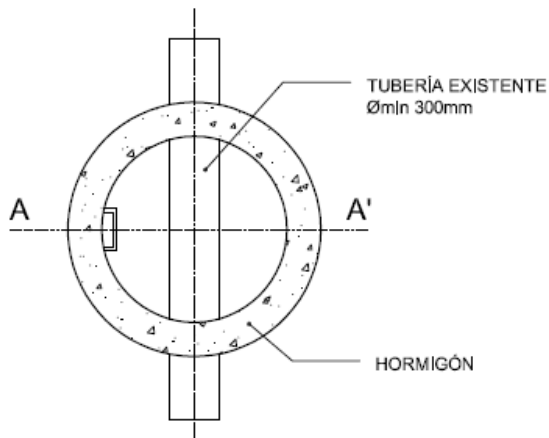

SECCIÓN B-B'





ANNEX II

PARÀMETRE	Valors Límit d'Emissió
pH	5,5-9,00
Sòlids en suspensió (mg/l)	500
Materials sedimentables (ml/l)	15
Sòlids gruixos	Absents
DBO5 (mg/l)	500
DQO (mg/l)	1000
Temperatura ° C	40
Conductivitat elèctrica a 25 °C (µS/cm)	3000
Color (mg *Pt/l)	200
Alumini Total (mg/l)	10
Arsènic Total (mg/l)	1
Bari Total (mg/l)	20
Bor Total (mg/l)	3
Cadmi Total (mg/l)	0,5
Crom III Total (mg/l)	2
Crom VI Total(mg/l)	0,5
Crom Total (mg/l)	2,5
Ferro Total (mg/l)	5
Manganés Total (mg/l)	5
Níquel Total (mg/l)	5
Mercuri Total (mg/l)	0,1
Plom Total (mg/l)	1
Seleni Total (mg/l)	0,5
Estany Total (mg/l)	5
Coure Total (mg/l)	1
Zinc Total (mg/l)	5





PARÀMETRE	Valors Límit d'Emissió
Cianurs Total (mg/l)	0,5
Clorurs (mg/l)	800
Sulfurs (mg/l)	2
Sulfits (mg/l)	2
Sulfats (mg/l)	1000
Fluorurs (mg/l)	12
Fòsfor total (mg/l)	15
Nitrogen amoniacal (mg/l)	25
Nitrogen nítric (mg/l)	20
Olis i grasses (mg/l)	100
NKT	100
Fenols totals (mg/l)	2
Aldehids (mg/l)	2
Detergents (mg/l)	6
Toxicitat (UT)	15
Hidrocarburs (mg/l)	10
Plaguicides/pesticides (mg/l)	0,1

* Mètode d'assaig segons UNE 7887:1994. Propietat òptica que consistix a modificar la composició espectral de la llum visible transmesa.

** El paràmetre de detergents i de plaguicides/pesticides establert en la taula es referix als detergents i plaguicides/pesticides totals. Es determinarà per la suma total dels detergents i plaguicides/pesticides que s'hagen analitzat individualment, independentment del número que siguen.

*** L'anàlisi contradictòria per a determinar la toxicitat, haurà de realitzar-se pel mateix mètode que el realitzat per a la fracció principal, el qual vindrà establert prèviament en l'acta d'inspecció.





ANNEX III

PLA D'ADEQUACIÓ DE L'ABOCAMENT (PAV)

1. DADES DE L'ACTIVITAT I PERSONAL RESPONSABLE DEL PAV.

Raó social activitat:

Adreça:

NIF:

Telèfon:

Població:

Codi postal:

Activitat industrial:

Clau CNAE:

Persona responsable de l'aplicació del PAV:

Assessoria o enginyeria externa (si n'hi ha):

Telèfon:

2. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT.

Descripció de l'activitat:

Identificació del problema que causa l'abocament per damunt dels límits establits en l'ordenança municipal:

Caracterització de l'efluent actual:

- Cabal en m³/dia.
- Règim d'abocament.
- Hores i períodes d'abocament.





Ajuntament de
Rafelbunyol

- Analítica característica de l'abocament.

3. PROPOSTA TÈCNICA DE SOLUCIÓ. MESURES CORRECTORES QUE CONFORMEN EL PAV.

- Modificacions en el procés productiu.
- Projecte de depuració o de millora. Incloure diagrama i plans del sistema de depuració proposat.
- Modificació de la gestió de les aigües residuals.

4. VALORACIÓ ECONÒMICA DE LA IMPLANTACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES.

Calendari i fases d'aplicació del PAV.

Caracterització prevista de l'efluent després de la implantació del PAV:

- Cabal en m³/dia.
- Règim d'abocament.
- Hores i períodes d'abocament.
- Analítica característica de l'abocament.

5. PROGRAMA D'EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DELS EQUIPS I PROCEDIMENTS IMPLANTATS.





6. LÍMITS DELS PARÀMETRES A ABOCAR QUE SUPEREN ELS ESTABLITS PER L'ORDENANÇA MUNICIPAL.

Paràmetre	Valor Límit d'Emissió
-----------	-----------------------

Data de finalització del PAV (en cap cas pot excedir d'un any):

Declaració de veracitat de totes les dades anteriors:

